

Oświetlenie terenu-Lędziny osiedle Centrum

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 23.08.2017
Edytor:



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Oświetlenie terenu-Lędziny osiedle Centrum

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
ZPSO ROSA 2210034/6/ME Cosmo 60W 5000K ME	
Karta danych oprawy	3
Scena zewnętrzna 1	
Dane planowania	4
Powierzchnie zewnętrzne	
Element podłoża 1	
Powierzchnia 1	
Izolinie (E)	5




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 2210034/6/ME Cosmo 60W 5000K ME / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.

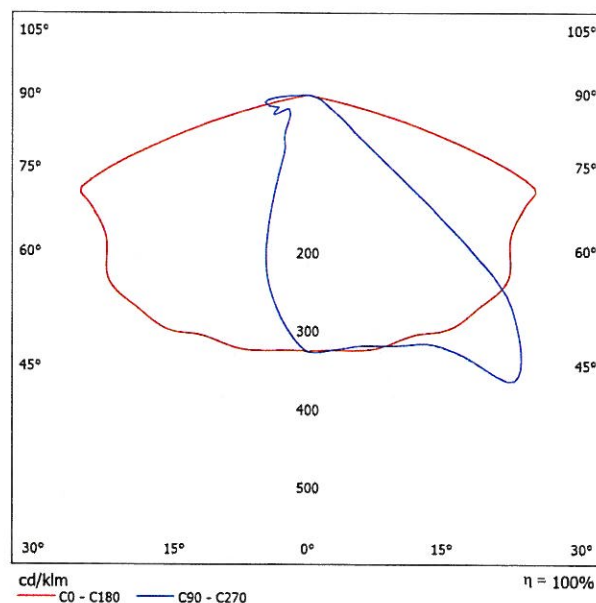


Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 77 97 100 100

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Dane planowania

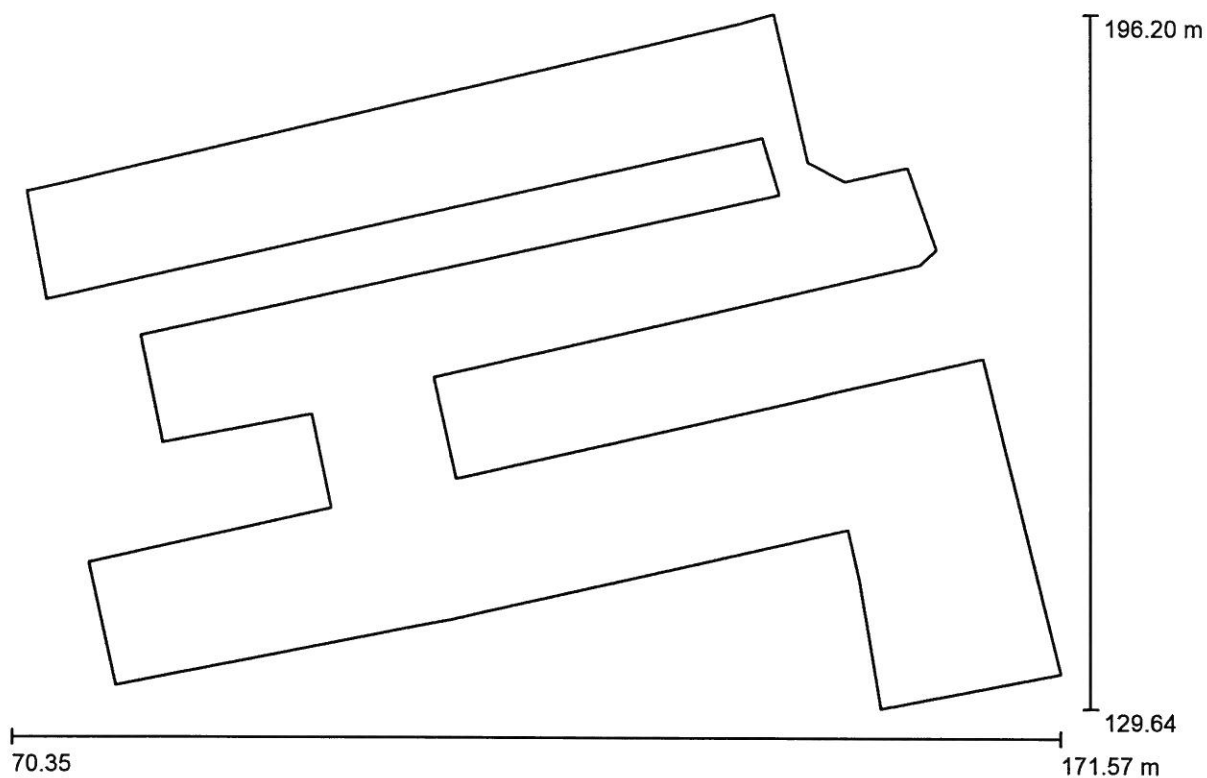

Współczynnik konserwacji: 0.60, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%


Skala 1:724

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	13	ZPSO ROSA 2210034/6/ME Cosmo 60W 5000K ME (1.000)	8099	8100	68.0
2	1	ZPSO ROSA 2210035/6/ME Cosmo 72W 5000K ME (1.000)	9749	9750	80.0
W sumie:			115034	W sumie: 115050	964.0


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Element podłoża 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

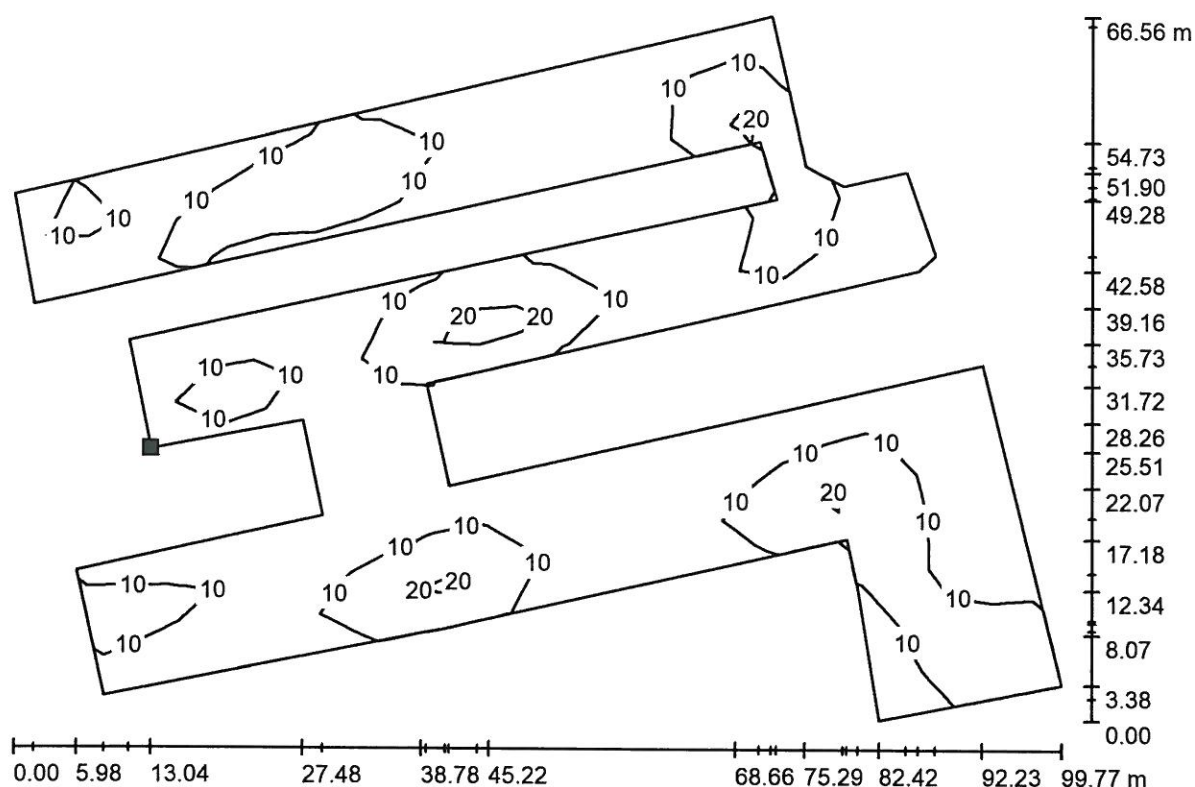

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(84.844 m, 155.150 m, 0.000 m)

Wartości Lux, Skala 1 : 714

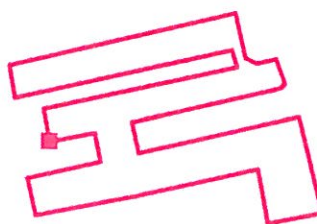

Siatka: 21 x 15 Punkty

E_m [lx]
11

E_{min} [lx]
2.37

E_{max} [lx]
33

E_{min} / E_m
0.25

E_{min} / E_{max}
0.072