




UWAGA:

1. Wypełnienie wykopu H2 w zależności od gł. posadowienia kanalizacji
2. Minimalne wskaźniki zagęszczenia w pasie drogowym:
 - dla warstw o głębokości do 2,0 m - 1,0
 - dla warstw powyżej 2,0 m głębokości - 0,97
3. Minimalne wskaźniki zagęszczenia poza pasem drogowym:
 - dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97
 - dla zasyпки - 0,50

Szerokość wykopu przewodów wodociągowych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej				
Średnica nominalna rury	Szerokość wykopu [m]			
	Głębokość < 1,00 m	Głębokość od 1,00 I do 1,75 m	Głębokość > 1,75 I do 4,00 m	Głębokość > 4,00 m
150, 200	0,80	0,80	0,90	1,00
300	0,90	0,90	0,90	1,00
400	1,20	1,20	1,20	1,20
500	1,20	1,20	1,20	1,20
600	1,30	1,30	1,30	1,30

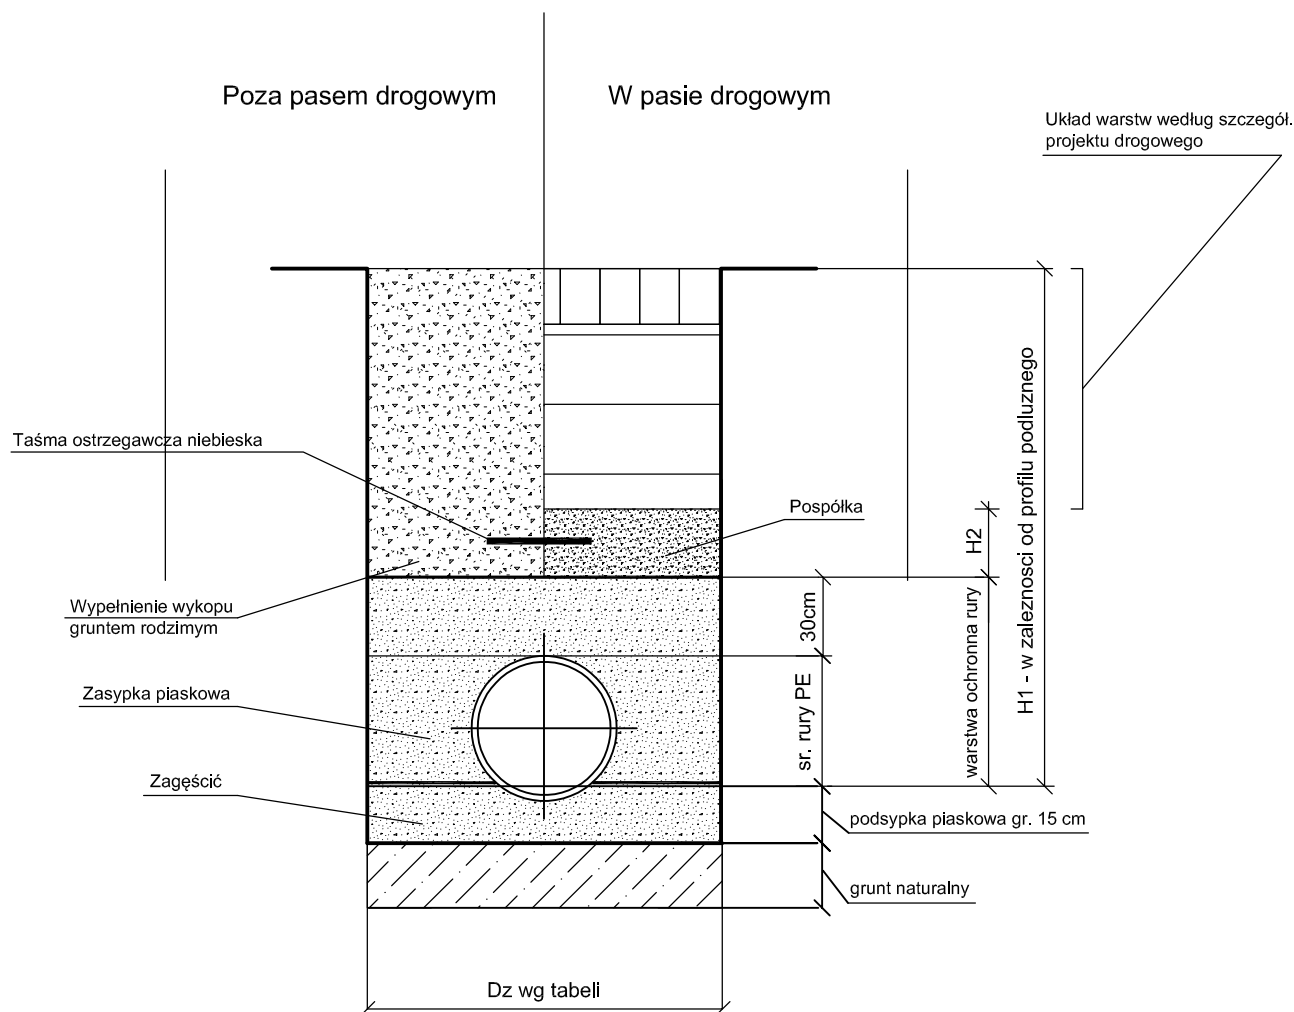

mgr inż. arch. GRZEGORZ FREITAG mgr inż. MIROSŁAW SZYNDLAR
 kom. 509 793 024 freitag@fsprojekt.pl kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl
 biuro: ul. Łędzińska 47 43-143 Łędziny tel./ fax. 032 22 55 216

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
 W ULICY LEWANDOWSKIEJ W ŁĘDZINACH
 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:

**SZCZEGÓŁ MONTAŻU RUR
 W WYKOPIE**

SKALA:

DATA:
 04.2013

NR RYSUNKU:

11

PROJEKTANT:

mgr inż. Michał Grzyb
 nr upr. SLK/1938/PWOS/07

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Grzegorz Żoźna

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Mirosław Szyndlar

PODPIS: